

Emesso da:

DIREZIONE

Data di emissione
10/09/2019

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO”

CIG Z032922B6C

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza	
01. Posta in Arrivo	
Registro di protocollo	
RP01	Protocollo unico
Nr. protocollo	Data protocollo
0001383/19	11/09/2019

STAZIONE APPALTANTE
ARIC (GIÀ ARIT)
SOCIETÀ AGGIUDICATARIA
DI SILVESTRO SRL



 ariti Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C
Emesso da:	DIREZIONE	Data di emissione 10/09/2019

Servizio: Affidamento diretto del "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C

Impresa: Di Silvestro S.r.l. – Via Galileo Galilei, 253, 64021 Giulianova Lido (TE)

Contratto: Delibera ARIC n. 19 del 09/07/2019 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 3.230,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- le frequenti interruzioni nella fornitura di energia elettrica che interessano la Sede dell'Agenzia a Tortoreto Lido, da ultimo in data 18/06/2019;
- offerta trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl (Prot. n. 1019 del 03/07/2019) che prevede i servizi straordinari di: manutenzione della Cabina di Trasformazione con pulitura interna, ripristino isolamento, lubrificazione parti mobili e verifica sistema di sicurezza; manutenzione del Gruppo Elettrogeno Generale di Sede con sostituzione dei filtri, aggiunta liquido raffreddamento e verifica connessioni batterie; manutenzione Quadri Elettrici Generale e di Protezione, Rack rete, pulitura interna, verifica connessioni e prove interruttori differenziali per una spesa di € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) IVA esclusa per un totale di € 3.940,60 (tremilanovecentoquaranta/60) IVA inclusa;
- Delibera n. 19 del 09/07/2019 di Affidamento diretto per il "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C.

Finanziamento dell'intervento:

La spesa complessiva pari a € 3.940,60 (tremilanovecentoquaranta/60) IVA inclusa graverà quanto ad € 3.058,61 (tremilacinquantotto/61) sul Capitolo 752 e quanto ad € 881,99 (ottocentoottantuno/99) sul Capitolo 176 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 2 di 11
--	-------------------





		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C
		Data di emissione 10/09/2019
Emesso da:	DIREZIONE	

Contratto:

- Delibera ARIC n. 19 del 09/07/2019 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 con cui è stata recepita offerta trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl (Prot. n. 1019 del 03/07/2019) che prevede il servizio di manutenzione richiesta per una spesa di € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) IVA esclusa per un totale di € 3.940,60 (tremilanovecentoquaranta/60) IVA inclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Direttore dell'esecuzione del contratto Dott.ssa Daniela Musa.

Durata del contratto:

Le tempistiche contrattuali sono quelle previste per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

L'offerta (Prot. n. 1019 del 03/07/20189) prevede per i servizi di manutenzione straordinaria richiesti:

- Manutenzione della Cabina di Trasformazione con pulitura interna, ripristino isolamento, lubrificazione parti mobili e verifica sistema di sicurezza;
- Manutenzione del Gruppo Elettrogeno Generale di Sede con sostituzione dei filtri, aggiunta liquido raffreddamento e verifica connessioni batterie;





	Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: “Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido” - CIG Z032922B6C	
	Emesso da: DIREZIONE	Data di emissione 10/09/2019

- Manutenzione Quadri Elettrici Generale e di Protezione, Rack rete, pulitura interna, verifica connessioni e prove interruttori differenziali

una spesa di € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) IVA esclusa pari a € 3.940,60 (tremilanovecentoquaranta/60) IVA inclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.


VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto Dott.ssa Daniela Musa, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria richiesti. In particolare, in relazione ai servizi previsti di:

- Manutenzione della Cabina di Trasformazione con pulitura interna, ripristino isolamento, lubrificazione parti mobili e verifica sistema di sicurezza;
- Manutenzione del Gruppo Elettrogeno Generale di Sede con sostituzione dei filtri, aggiunta liquido raffreddamento e verifica connessioni batterie;
- Manutenzione Quadri Elettrici Generale e di Protezione, Rack rete, pulitura interna, verifica connessioni e prove interruttori differenziali

sono state eseguite le seguenti attività:

CABINA DI TRASFORMAZIONE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna locale	X			
Ripristino isolamento	X			

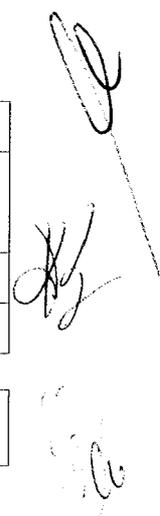



Emesso da:

DIREZIONE

Data di emissione
10/09/2019

Lubrificazioni parti mobili	X			
Pulizia griglie	✓			
Verifica serraggio connessioni	X			
Verifica sistema di sicurezza	✓			

GRUPPO ELETTROGENO DI SEDE


DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Verifica comandi e segnalazione	X			
Controllo sistema di alimentazione gasolio	X			
Verifica strumenti, manometro olio, termometro, acqua, manometro gasolio	✓			
Rabbocco liquido raffreddamento	✓			
Controllo filtri	✓			
Controllo livelli	✓			
Verifica connessioni	X			
Verifica batterie	X			


QUADRO ELETTRICO GENERALE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	✓			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	✓			
Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	✓			
Verifica connessioni	✓			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori	✓			
Prove interruttori differenziali	X			

QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			

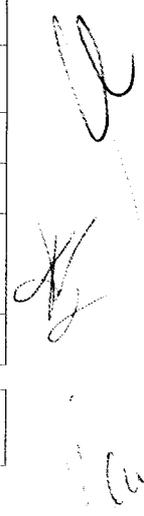



Emesso da:

DIREZIONE

Data di emissione
10/09/2019

Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	✓			
Esame a vista integrità circuiti	✓			
Analisi preliminari condizioni temperature	✓			
Verifica connessioni	✓			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori	✓			
Prove interruttori differenziali	✓			
QUADRO ELETTRICO 1° PIANO				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	✓			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	✓			
Esame a vista integrità circuiti	✓			
Analisi preliminari condizioni temperature	✓			
Verifica connessioni	✓			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori	✓			
Prove interruttori differenziali	✓			
QUADRO ELETTRICO 2° PIANO				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	✓			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	✓			
Esame a vista integrità circuiti	✓			
Analisi preliminari condizioni temperature	✓			
Verifica connessioni	✓			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori	✓			
Prove interruttori differenziali	✓			
QUADRO ELETTRICO SALA CED Q1				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	✓			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	✓			



Emesso da:

DIREZIONE

Data di emissione

10/09/2019

Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	X			
Verifica connessioni	X			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori		X		
Prove interruttori differenziali		X		
QUADRO ELETTRICO SALA CED Q2				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	X			
Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	X			
Verifica connessioni	X			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori		X		
Prove interruttori differenziali		X		
QUADRO ELETTRICO SALA CED ESTENSIONE Q2				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	X			
Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	X			
Verifica connessioni	X			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori		X		
Prove interruttori differenziali		X		
QUADRO ELETTRICO SALA CED Q3				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	X			
Esame a vista integrità circuiti	X			



Emesso da:

DIREZIONE

Data di emissione
10/09/2019

Analisi preliminari condizioni temperature	X		
Verifica connessioni	>		
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori	X		
Prove interruttori differenziali	X		

QUADRO ELETTRICO SALA CED ESTENSIONE Q3


DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	X			
Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	X			
Verifica connessioni	X			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori	X			VEDI RAPPORTINO
Prove interruttori differenziali	X			

QUADRO ELETTRICO SALA CED Q4

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	X			
Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	X			
Verifica connessioni	X			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori		X		
Prove interruttori differenziali		X		

QUADRO ELETTRICO SALA CED Q5

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulitura interna quadro elettrico	X			
Serraggio morsetti apparecchiature e arrivo cavi	X			
Esame a vista integrità circuiti	X			
Analisi preliminari condizioni temperature	X			



	Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: “Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido” - CIG Z032922B6C	
	Emesso da: DIREZIONE	Data di emissione 10/09/2019

Verifica connessioni	X			
Prova di manovrabilità meccanica degli interruttori		X		
Prove interruttori differenziali		X		

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale dei servizi richiesti in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto effettuato.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) IVA esclusa per un totale € 3.940,60 (tremilanovecentoquaranta/60) IVA inclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale,
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;



Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 9 di 11
--	-------------------





		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C
Emesso da:	DIREZIONE	Data di emissione 10/09/2019

- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società affidataria e che non vi sono importi già liquidati relativi al servizio in oggetto, risulta pertanto che il credito all'impresa di € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 3.940,60 (tremilanovecentoquaranta/60) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo di "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che prevede nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità e a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) alla Ditta Di Silvestro S.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione straordinaria;
- Importo pari ad 710,60 (settecentodieci/60) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione straordinaria.

Tortoreto Lido, 10/09/2019

Direttore esecuzione
Il Dirigente dell'Area Tecnica

Dott.ssa Daniela Musa



Società DI SILVESTRO S.r.l.

Ing. Mauro Di Silvestro

DI SILVESTRO SRL

Via G. Galilei, 253 - 04021 GIULIANOVA (TE)
Tel. 085.8008121 - Fax 085.8006222
Part. IVA: 01756530679
disilvestro@pec.it - info@disilvestro.it

Visto
Responsabile Unico del
Procedimento

Dott.ssa Lucia Del Grosso



		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C
Emesso da:	DIREZIONE	Data di emissione 10/09/2019

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Offerta trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl (Prot. n. 1019 del 03/07/2019);
- Delibera n. 19 del 09/07/2019 di Affidamento diretto del "Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della Sede ARIC di Tortoreto Lido" - CIG Z032922B6C.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Rapporto di intervento n. 12 del 12/07/19 rilasciato dalla Società Di Silvestro S.r.l.;
- Rapporto di intervento n. 13 del 12/07/19 rilasciato dalla Società Di Silvestro S.r.l..
- Rapporto di intervento n. 14 del 07/08/19 rilasciato dalla Società Di Silvestro S.r.l..
- Raccolta Fotografica Quadri Elettrici (allegata in formato digitale)

