



Titolo documento: **Certificato Regolare Esecuzione**
Progetto: **“Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL” - CIG Z07293DCE3**

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione
25/07/2019

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

01. Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Protocollo unico

Nr. protocollo

Data protocollo

0001187/19

31/07/2019

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE DEL CTTL”

CIG Z07293DCE3

STAZIONE APPALTANTE

ARIC (GIÀ ARIT)

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DI SILVESTRO SRL

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3
Emesso da:	Dirigente Tecnico	Data di emissione 25/07/2019

Servizio: Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA del servizio di "Manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3
Impresa: Di Silvestro S.r.l. – Via Galileo Galilei, 253, 64021 Giulianova Lido (TE)
Contratto: Delibera ARIC n. 21 del 18/07/2019 per affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016
Importo contrattuale: Interventi progettuali € 3.465,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- la Delibera n. 71 del 06/07/2017 di affidamento della "Fornitura e posa in opera dei climatizzatori per il CTTL ARIC" – CIG ZFA1F4487B;
- la necessità di manutenzione dei n. 7 condizionatori installati nei locali della Sala CED, Sala Permutazione, sala NAPEPO, Sala UPS e Sala SOC del CTTL;
- l'offerta MEPA n. 559603 del 10/07/2019 trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl attraverso la piattaforma MEPA;
- il documento di stipula della trattativa n. 976352 con la Società Di Silvestro Srl (Prot. n. 1131 del 18/07/2019) che prevede i servizi di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature con la pulizia delle batterie della unità interna e della unità esterna e la verifica componentistica meccanica, elettrica e idraulica/refrigerante per una spesa di € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa per un totale di € 4.227,30 (quattromiladuecentoventisette/30) IVA inclusa;
- Delibera n. 21 del 18/07/2019 di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.50/2016, all'esito della trattativa diretta MEPA del "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3.

Finanziamento dell'intervento:

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 2 di 13
--	-------------------

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3
Emesso da:	Dirigente Tecnico	Data di emissione 25/07/2019

La spesa complessiva pari a € 4.227,30 (quattromiladuecentoventisette/30) IVA inclusa graverà sul Capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Contratto:

- Delibera ARIC n. 21 del 18/07/2019 di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs.50/2016, all'esito della trattativa diretta MEPA n. 976352 per il servizio di "Manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" con cui è stata recepita l'offerta MEPA n. 559603 del 10/07/2019 trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl che prevede per l'esecuzione della manutenzione richiesta una spesa di € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa per un totale di € 4.227,30 (quattromiladuecentoventisette/30) IVA inclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza Dott.ssa Daniela Musa.

Durata del contratto:

Le tempistiche contrattuali sono quelle previste per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3
Emesso da:	Dirigente Tecnico	Data di emissione 25/07/2019

I servizi di manutenzione all'Offerta MEPA n. 559603 prevedono una spesa di € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa pari a € 4.227,30 (quattromiladuecentoventisette/30) IVA inclusa.

Assicurazioni sociali:

L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto Dott.ssa Daniela Musa, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione dei servizi di manutenzione richiesti. In particolare, in relazione ai condizionatori di seguito indicati:

- ✓ 7 unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green con i seguenti serial number:
 1. AAA3D3E0700N5GCN0073 – interno sala CED posizione lato Nord
 2. AAA3D3E0700N5GBP0035 – interno sala CED posizione Centrale
 3. AAA3D3E0700N5H4C0010 – interno sala CED posizione lato Sud
 4. AAA3D3E0700N5GCN0082 – interno sala PERNUTAZIONE
 5. AAA3D3E0700N5GCN0049 – interno sala NAPEPO
 6. AAA3D3E0700N5H4C0016 – interno sala UPS
 7. AAA3D3E0700N5GBP0024 – interno sala SOC

- ✓ 7 unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green con i seguenti serial number:
 1. AAA3L1E0700N1H1H0051 – esterno sala CED posizione lato Nord
 2. AAA3L1E0700N1H1H0055 – esterno sala CED posizione Centrale
 3. AAA3L1E0700N1H1H0067 – esterno sala CED posizione lato Sud


Emesso da:

Dirigente Tecnico


Data di emissione

25/07/2019

4. AAA3L1E0700N1H1H0016 – esterno sala PERMUTAZIONE
5. AAA3L1E0700N1H1H0035 – esterno sala NAPEPO
6. AAA3L1E0700N1GCM0081 – esterno sala UPS
7. AAA3L1E0700N1H1H0023 – esterno sala SOC

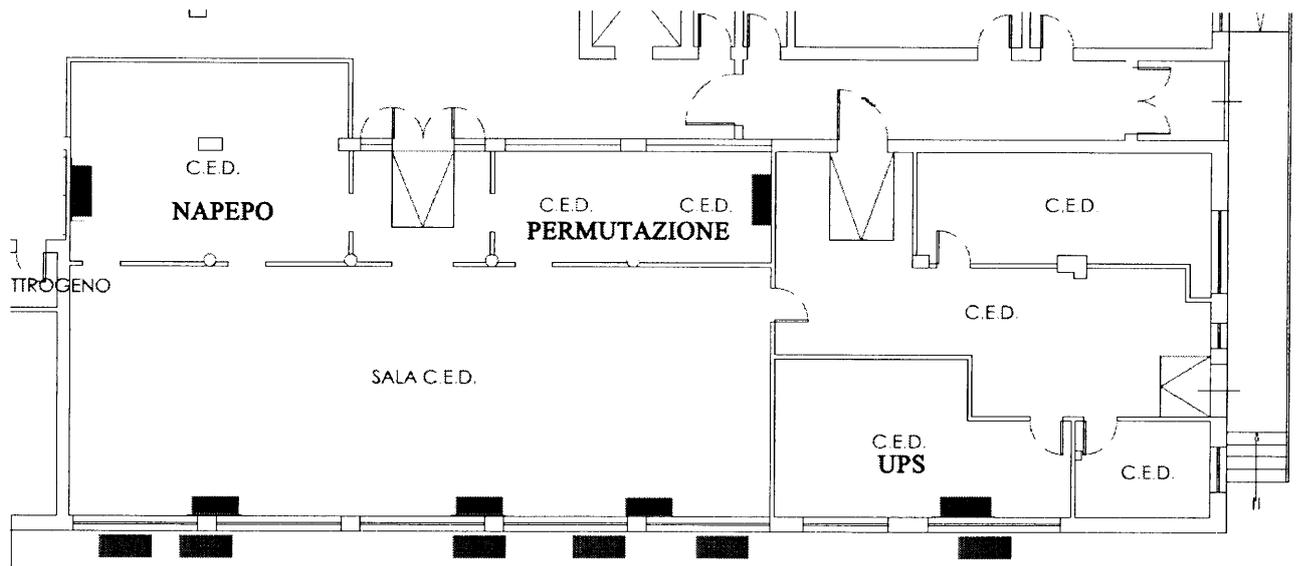

Schema di massima posizionamento apparati esterni ed interni sala CED, NAPEPO, PERMUTAZIONE ed UPS

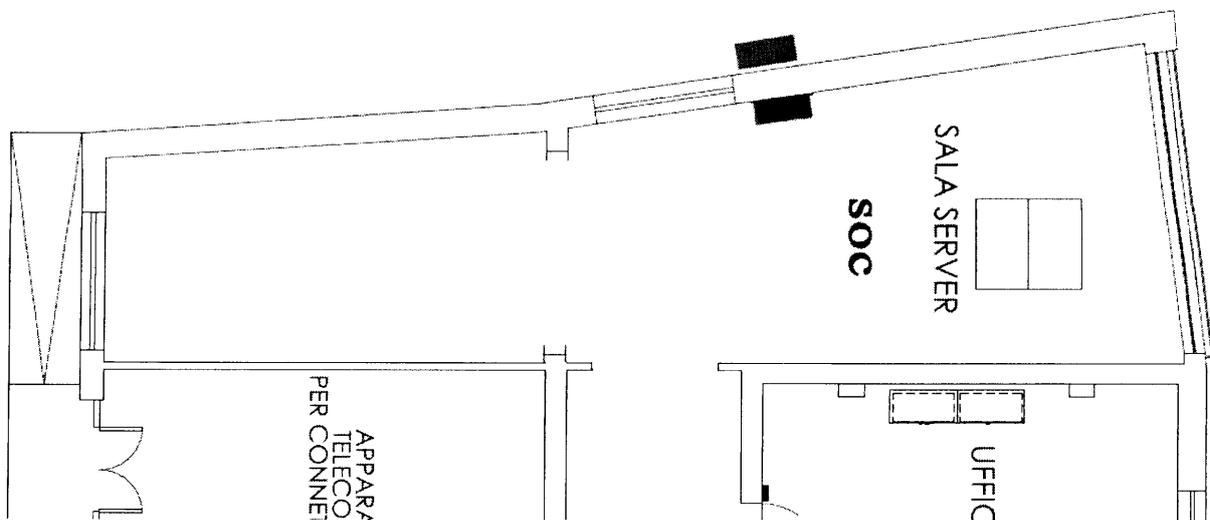

Schema di massima posizionamento apparati esterni ed interni sala SOC

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione
25/07/2019

I servizi di manutenzione prevedono i seguenti interventi sulle apparecchiature sopra indicate:

- pulizia delle batterie della unità interna;
- pulizia delle batterie della unità esterna;
- verifica componentistica meccanica;
- verifica componentistica elettrica;
- verifica componentistica idraulica/refrigerante;
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;

Di seguito il dettaglio delle attività di manutenzione effettuate sui singoli apparati:

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green S/N: AAA3D3E0700N5GCN0073 Ubicazione: interno sala CED posizione lato Nord				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			
Unità esterna climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green S/N: AAA3L1E0700N1H1H0051 Ubicazione: esterno sala CED posizione lato Nord				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione
25/07/2019

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green
S/N: AAA3D3E0700N5GBP0035
Ubicazione: interno sala CED posizione centrale

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità esterne climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green
S/N: AAA3L1E0700N1H1H0055
Ubicazione: esterno sala CED posizione centrale

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green
S/N: AAA3D3E0700N5H4C0010
Ubicazione: interno sala CED posizione lato Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione
25/07/2019

Unità esterne climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green
S/N: AAA3L1E0700N1H1H0067
Ubicazione: esterno sala CED posizione lato Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green
S/N: AAA3D3E0700N5GCN0082
Ubicazione: interno sala PERMUTAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità esterna climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green
S/N: AAA3L1E0700N1H1H0016
Ubicazione: esterno sala PERMUTAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione
25/07/2019

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green
S/N: AAA3D3E0700N5GCN0049
Ubicazione: interno sala NAPEPO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità esterna climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green
S/N: AAA3L1E0700N1H1H0035
Ubicazione: esterno sala NAPEPO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green
S/N: AAA3D3E0700N5H4C0016
Ubicazione: interno sala UPS

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Emesso da:

Dirigente Tecnico

Data di emissione
25/07/2019

Unità esterna climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green
S/N: AAA3L1E0700N1GCM0081
Ubicazione: esterno sala UPS

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green
S/N: AAA3D3E0700N5GBP0024
Ubicazione: interno sala SOC

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Interna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Test comunicazione Int./Est.	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

Unità esterna climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green
S/N: AAA3L1E0700N1H1H0023
Ubicazione: esterno sala SOC

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESEGUITA			NOTE
	SI	NO	NA	
Pulizia Batteria Unità Esterna	X			
Verifica componentistica meccanica	X			
Verifica componentistica elettrica	X			
Verifica componentistica idraulica/refrigerante	X			
Verifica corretto funzionamento del compressore	X			
Verifica corretto funzionamento climatizzatore	X			

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3
Emesso da:	Dirigente Tecnico	Data di emissione 25/07/2019

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale dei servizi richiesti in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto effettuato.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa pari a € 4.227,30 (quattromiladuecentoventisette/30) IVA inclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale,
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Uso Confidenziale Tutti i diritti riservati	Pagina 11 di 13
--	--------------------


		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3
Emesso da:	Dirigente Tecnico	Data di emissione 25/07/2019

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società affidataria e che non vi sono importi già liquidati relativi al servizio in oggetto, risulta pertanto che il credito all'impresa € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 4.227,30 (quattromiladuecentoventisette/30) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo di "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che prevede nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità e a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo di € 3.465,00 (tremilaquattrocentosessantacinque/00) alla Ditta Di Silvestro S.r.l. e pari all'imponibile relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione straordinaria;
- Importo di € 762,30 (settecentosessantadue/30) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione straordinaria.

Tortoreto Lido, 25/07/2019

Direttore esecuzione
 Il Dirigente dell'Area Tecnica
 Dott.ssa Daniela Musa

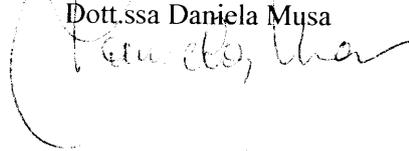

Società DI SILVESTRO S.r.l.

Ing. Mauro Di Silvestro

DI SILVESTRO S.p.A.
 Via G. Galilei, 253 - 64021 GRISIGNANO (MC)
 Tel. 085.8008121 - Fax 085.8008122
 Part. IVA: 0175653068
 disilvestro@pec.it - info@disilvestro.it

Visto
 Responsabile Unico del
 Procedimento
 Dott.ssa Lucia Del Grosso





		<i>Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione</i> <i>Progetto: "Servizio di manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3</i>
<i>Emesso da:</i>	Dirigente Tecnico	<i>Data di emissione</i> 25/07/2019

DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

- Offerta MEPA n. 559603 del 10/07/2019 trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl attraverso la piattaforma MEPA;
- Documento di stipula della trattativa n. 976352 con la Società Di Silvestro Srl (Prot. n. 1131 del 18/07/2019);
- Dettaglio dei servizi di manutenzione previsti dalla Società Di Silvestro Srl relativi alla Trattativa MEPA n. 976352;
- Delibera n. 21 del 18/07/2019 per l'affidamento tramite trattativa diretta MEPA del servizio di "Manutenzione e riparazione impianti climatizzazione del CTTL" - CIG Z07293DCE3

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Offerta MEPA n. 559603 del 10/07/2019 trasmessa dalla Società Di Silvestro Srl attraverso la piattaforma MEPA;
- Dettaglio dei servizi di manutenzione previsti dalla Società Di Silvestro Srl relativi alla Trattativa MEPA n. 976352;
- Report con rilevamento fotografico.

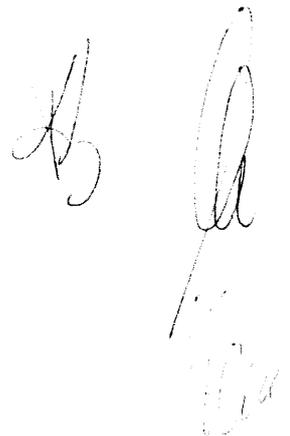

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	976352
Descrizione	Manutenzione e Riparazione Impianti di climatizzazione del CTTL
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA - A.R.I.C.
Codice Fiscale Ente	91022630676
Nome Ufficio	AMMINISTRAZIONE
Indirizzo Ufficio	VIA NAPOLI 4 64019 TORTORETO (TE)
Telefono / FAX Ufficio	086177101 / 08617710212
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	LUCIA DEL GROSSO / CF:DLGLCU61L69C632L
Firmatari del Contratto	LUCIA DEL GROSSO / CF:DLGLCU61L69C632L

FORNITORE

Ragione Sociale	DI SILVESTRO SRL
Partita IVA Impresa	01756530679
Codice Fiscale Impresa	01756530679
Indirizzo Sede Legale	VIA GALILEO GALILEI, 253 64021 GIULIANOVA (TE)
Telefono / Fax	0858008121 / 0858006222
PEC Registro Imprese	DISILVESTRO@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01756530679
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/03/2010 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18671777 / TERAMO
INPS: Matricola aziendale	7904519913
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20922125

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA M.P.I. / 28
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT85Q0542476911000000052166
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MAURO DI SILVESTRO DSLMRA80M22E058S RENATO DI SILVESTRO DSLRNT50B01F764F
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	559603
Offerta sottoscritta da	MAURO DI SILVESTRO
Email di contatto	INFO@DISILVESTRO.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/09/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione
Quantità richiesta	7
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 3.500,00 EURO)
Valore dell'Offerta	1,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 25,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA NAPOLI 4 TORTORETO - 64019 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NAPOLI 4 TORTORETO - 64019 (TE) ABRUZZO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Oggetto: DETTAGLIO MANUTENZIONE

Gli apparati presenti presso la sede ARIC oggetto della manutenzione per 12 mesi, sono i seguenti:

7 unità interna climatizzatore Haier AS50S2SN2FA white R32 New Nebula Green con i seguenti serial number:

- AAA3D3E0700N5GCN0073 – interno sala CED posizione lato nord
- AAA3D3E0700N5GBP0035 – interno sala CED posizione centrale
- AAA3D3E0700N5H4C0010 – interno sala CED posizione lato SUD
- AAA3D3E0700N5GCN0082 – interno sala PERMUTAZIONE
- AAA3D3E0700N5GBP0024 – interno sala NAPEPO
- AAA3D3E0700N5H4C0016 – interno sala UPS
- AAA3D3E0700N5GCN0049 – interno sala SOC

7 unità esterne climatizzatore Haier 1U50S2SR1FA mono SM+R32 New Nebula Green con i seguenti serial num

- AAA3L1E0700N1H1H0051 – esterno sala CED posizione lato nord
- AAA3L1E0700N1H1H0055 – esterno sala CED posizione centrale
- AAA3L1E0700N1H1H0067 – esterno sala CED posizione lato sud
- AAA3L1E0700N1H1H0016 – esterno sala PERMUTAZIONE
- AAA3L1E0700N1H1H0035 – esterno sala NAPEPO
- AAA3L1E0700N1GCM0081 – esterno sala UPS
- AAA3L1E0700N1H1H0023 – esterno sala SOC

Nello specifico la manutenzione dei climatizzatori deve prevedere:

- N. 1 Pulizia batteria unità interna;
- N. 1 Pulizia batteria unità esterna;
- N. 1 Verifica componentistica meccanica;
- N. 1 Verifica componentistica elettrica;
- N. 1 Verifica componentistica idraulica/refrigerante;
- N. 1 Verifica corretto funzionamento climatizzatore.

Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente e allegato all'offerta.