

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(Emesso ai sensi del D.Lgs. 50/2016)

**"FORNITURA DI DISPOSITIVI E SOSTITUZIONE DI
BATTERIE PER L'IMPIANTO DI ALLARME
INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDIO PER LA
SEDE ARIC DI TORTORETO LIDO (TE)"**

CIG ZDE23332F0

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza	
01.Posta in Arrivo	
Registro di protocollo	
RP01	Protocollo unico
Nr. protocollo	Data protocollo
0000709/18	15/05/2018

STAZIONE APPALTANTE

A.R.I.C. (GIÀ A.R.I.T.)

SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

DIGITEC SRL

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

Progetto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" - CIG ZDE23332F0

Impresa: DIGITEC S.r.l. – Zona Artigianale – Contrada Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

Contratto: Affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 607/18 del 20/04/2018

Importo contrattuale: Interventi progettuali € 2.115,00 IVA esclusa

PREMESSE

Progetto principale:

- la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
- l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
- presso la sede dell'ARIC sono installati dal 2008 gli impianti antintrusione e antincendio che necessitavano di interventi straordinari per guasti e criticità, infatti solo 6 telecamere su 16 trasmettevano il flusso video al monitor della guardia giurata della reception, responsabile del controllo della sede e tra l'altro le immagini trasmesse sono di bassa qualità rispetto alla tecnica attuale;
- rilevato pertanto la necessità di far eseguire interventi per il ripristino totale dell'impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei dati sensibili contenuti nel Centro Tecnico dell'Agenzia, visto anche gli ultimi tentativi di intrusione nell'immobile durante l'orario di chiusura degli uffici e sventati dalla guardia giurata;
- Delibera n. 11 del 06/03/18 di affidamento diretto degli "Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z58229DAC1);
- Nell'esecuzione degli interventi di cui al punto precedente è stata rilevata necessità di effettuare integrazioni di dispositivi per garantire il corretto ripristino degli impianti di allarme intrusione e rilevazione incendio;
- Nello specifico le integrazioni di cui al punto precedente si riferiscono alla fornitura e sostituzione di batterie delle sirene esterne, della centrale intrusione e del concentratore, nonché la fornitura e

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

installazione di sensori ottici di fumo per la zona ingresso e nella zona del corridoio limitrofo alla nuova sala server;

- Delibera n. 22 del 16/04/18 di affidamento diretto per la "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0);

Finanziamento del progetto principale:

La spesa complessiva pari a € 2.580,30 (duemilacinquecentootanta/30) IVA inclusa graverà sul Capitolo 635 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020

Contratto:

Il documento di stipula, costituito dalla comunicazione di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 607/18 del 20/04/2018 firmato il 17/04/18 e relativo preventivo (prot. ARIC 553/18 del 16.04.2018) rilasciato dalla Ditta DIGITEC srl per un importo di € 2.115,00 (duemilacentoquindici/00) IVA esclusa.

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dalla Dott.ssa Lucia Del Grosso.

Gli interventi progettuali sono stati diretti dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato il Direttore Generale Avv. Sandro Di Minco.

Le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARIC sono state svolte dal Dott. Giuseppe Verratti in qualità di tecnico incaricato dalla Società CSA Group S.r.l. affidataria del Servizio di RSPP.

Durata del contratto:

Il contratto ha durata pari a 27 giorni.

Sospensione e ripresa degli interventi progettuali:

Durante l'esecuzione gli interventi progettuali non sono stati sospesi.



		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

Proroghe:

Durante l'esecuzione degli interventi progettuali non sono state concesse proroghe nelle tempistiche di realizzazione degli interventi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione non vi sono stati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio:

Durante il corso degli interventi progettuali non sono stati effettuati ordini di servizio.

Quadro Economico Riepilogativo:

Tenuto conto che, nelle more dell'esecuzione degli "Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z58229DAC1), è stata rilevata necessità di effettuare integrazioni di dispositivi per garantire il corretto ripristino degli impianti di allarme intrusione e rilevazione incendio, l'obiettivo principale è stato di integrare le attività, di cui al punto precedente, con la fornitura e sostituzione di batterie delle sirene esterne, della centrale intrusione e del concentratore, nonché la fornitura e installazione di sensori ottici di fumo per la zona ingresso e nella zona del corridoio limitrofo alla nuova sala server oltre allo spostamento di una pulsantiera di gestione inserimento/esclusione allarme antintrusione.

L'offerta (prot. ARIC 553/18 del 16.04.2018), di cui all'ordine prot. ARIC n. 607/18 del 20/04/2018, prevedeva per la fornitura e posa in opera gli importi così dettagliati:

- **Allarme intrusione**

- Sostituite le batterie delle sirene esterne da 7 Ah che presentavano rigonfiamento e/o risultavano esauste e Segnalavano inefficienza sugli organi di comando (tastiera);
- Sostituita la batteria della centrale intrusione e del concentratore da 18 Ah posto nelle immediate vicinanze situate nello stabilimento ARIC occupato dal Comune di Tortoreto che presentava rigonfiamento e/o risultava esausta. Segnalava inefficienza sugli organi di comando;
- Sostituita la batteria della sirena esterna da 7 Ah posto nello stabilimento ARIC occupato dal Comune di Tortoreto che presentava rigonfiamento e/o risultava esausta. Segnalava inefficienza sugli organi di comando;
- Spostata una tastiera per rendere indipendente lo stabilimento ARIC occupato dal Comune di Tortoreto per la gestione anche diretta dell'attivazione e la disattivazione del sistema di allarme di area.

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

• **Rivelazione Incendio**

- Sostituite le batterie della centrale incendio da 18 Ah che presentavano rigonfiamento e/o risultavano esauste;
- Sostituita la batteria della sirena esterna da 2,2 Ah che presentava rigonfiamento e/o risultava esausta;
- Sostituite le batterie della centrale incendio da 18 Ah poste nello stabilimento ARIC occupato dal Comune di Tortoreto che presentavano rigonfiamento e/o risultavano esauste;
- Sostituite le batterie della centrale incendio da 18 Ah che presentavano rigonfiamento e/o risultavano esauste;
- Sostituita la batteria della sirena esterna da 2,2 Ah posta nello stabilimento ARIC occupato dal Comune di Tortoreto che presentava rigonfiamento e/o risultava esausta;
- Nella zona reception/ingresso sostituiti n. 11 sensori di cui 6 nell'intercapedine tra solaio e cartongesso ed installato n. 1 pulsante manuale di allarme incendio ed una targa ottico/acustica (non presenti);
- o Nella zona del corridoio limitrofo ai locali del nuovo locale server sostituiti n. 2 sensori.

• **Documentazione e certificazioni:**

Produzione della documentazione di "as build" degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza e rilevamento fumi, relazione tecnica, registro di manutenzione e manuali d'istruzione e certificazione dei singoli componenti, dichiarazione di conformità degli impianti e certificazione prevista dalla UNI 9795 a completamento e/o integrazione di quanto già previsto nell'attività "Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z58229DAC1).

1. Riepilogo fornitura:

- N. 2 BATTERIA 2,2 Ah;
- N. 3 BATTERIA 7.2 Ah;
- N. 18 BATTERIA 18 Ah;
- N. 13 BASE PER TERMINALE DB2002;
- N. 13 SENSORE OTTICO DI FUMO DP2061N;
- N. 1 AVVISATORE MANUALE DM2010;
- N. 1 MANODOPERA PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI;

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: “Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)” (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

- Produzione della documentazione di “as build” degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza e rilevamento fumi, relazione tecnica, registro di manutenzione e manuali d’istruzione e certificazione dei singoli componenti, dichiarazione di conformità degli impianti e certificazione prevista dalla UNI 9795 9795 a completamento e/o integrazione di quanto già previsto nell’attività “Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG Z58229DAC1);
- Manodopera per installazione dispositivi di quanto previsto in fornitura e spostamento di n.1 pulsantiera inserimento/disinserimento allarme.

per un totale offerto dalla Società DIGITEC S.r.l., con sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), alla Contrada Ripoli, Zona Artigianale, di € 2.115,00 (duemilacentoquindici /00) IVA esclusa.

Assicurazioni sociali:


L'Impresa ha assicurato i propri dipendenti. Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che sia stata effettuata alcuna cessione del credito da parte della Ditta e non risultano rilasciate procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi alle attività di progetto.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

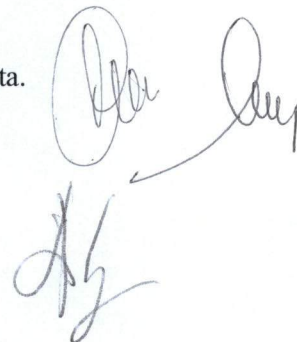

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione è stata fatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa e dal Tecnico dell'Agenzia Sig. Giuseppe Ferrante, tramite l'analisi della documentazione prodotta per la richiesta, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura.

La Ditta DIGITEC srl ha provveduto all'esecuzione degli interventi richiesti come da nota di affidamento diretto ex art.36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 prot. ARIC n. 607/18 del 20/04/2018.

Risultati della visita di regolare esecuzione:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto ha effettuato un esame generale di quanto richiesto in fornitura e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli sul funzionamento di quanto fornito.

Confronto tra le previsioni progettuali e gli interventi eseguiti:

Dal confronto degli interventi previsti in progetto con quelli effettivamente eseguiti non sono state riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche e controlli, si è tratta la convinzione che gli interventi progettuali eseguiti corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento della fornitura riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti secondo quanto richiesto;
- la fornitura ed i servizi annessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'ammontare degli interventi di fornitura contabilizzati è di € 2.115,00 (duemilacentoquindici /00) IVA esclusa, corrispondente alle somme autorizzate;
- quanto previsto dalla fornitura è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;

Emesso da:

Direzione Generale

Data di emissione
11/05/2018

- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'Impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza formulare riserve né eccezioni.

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto certifica che gli interventi relativi alla fornitura in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla società aggiudicataria e che non vi sono importi finora liquidati per la fornitura in oggetto. Il credito dell'Impresa di € 2.115,00 (duemilacentoquindici/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 2.580,30 (duemilacinquecentotrenta /30) IVA inclusa, può essere, in ottemperanza del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (di cui all'articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.) che ha introdotto l'art.17-ter del decreto n. 633/1972 e s.m.i, che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di pubbliche amministrazioni, corrisposto all'Impresa nelle seguenti modalità ed a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e servizi di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto:

- Importo pari ad € 2.115,00 (duemilacentoquindici/00) alla Ditta DIGITEC srl e pari all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto;
- Importo pari ad € 465,30 (quattrosessantacinque/30) direttamente all'Erario e pari all'IVA al 22% applicata all'imponibile relativo alla fornitura e posa in opera come da contratto.

Tortoreto Lido, 11/05/2018

Direttore esecuzione
Dirigente Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Musa

Tecnico ARIC
Sig. Giuseppe Ferrante

Visto
Responsabile Unico del
Procedimento
Dott.ssa Lucia Del Grosso

DIGITEC S.r.l.
Dott. Marco Pitanti

		Titolo documento: Certificato Regolare Esecuzione Progetto: "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0)
Emesso da:	Direzione Generale	Data di emissione 11/05/2018

Documentazione analizzata

Contratto costituito dalla comunicazione di affidamento diretto prot. ARIC n. 607/18 del 20/04/2018;

- Delibera n. 11 del 06/03/18 di affidamento diretto degli "Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z58229DAC1);
- Delibera n. 22 del 16/04/18 di affidamento diretto per la "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)" (CIG ZDE23332F0);
- Offerta rilasciata dalla Ditta DIGITEC srl (prot. ARIC 553/18 del 16.04.2018);
- Verbale inizio attività del 17/04/18 (prot. ARIC 635 del 27.04.2018);
- Rapporti d'intervento e lavorazione rilasciati dalla Ditta DIGITEC Srl (prot. ARIC n. 638/18, n. 639/18 del 27/04/18);
- Documentazione di "as build" degli impianti di antintrusione, di videosorveglianza e rilevamento fumi, relazione tecnica, registro di manutenzione e manuali d'istruzione e certificazione dei singoli componenti, dichiarazione di conformità degli impianti e certificazione prevista dalla UNI 9795 9795 a completamento e/o integrazione di quanto già previsto nell'attività "Interventi di ripristino sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIG Z58229DAC1).

